

中华人民共和国国家标准

GB 21907 — 2008

生物工程类制药工业水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for pharmaceutical industry
Bio-pharmaceutical category

2008 - 06 - 25 发布

2008 - 08 - 01 实施

环 境 保 护 部
国家质量监督检验检疫总局
发 布

GB 21907—2008

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
生物工程类制药工业水污染物排放标准
GB 21907—2008

*

中国环境科学出版社出版发行
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)

网址: <http://www.cesp.cn>

电子信箱: bianji 4@ cesp.cn

电话: 010—67112738

北京市联华印刷厂印刷

版权专有 违者必究

*

2008 年 8 月第 1 版 开本 880×1230 1/16

2008 年 8 月第 1 次印刷 印张 1.25

字数 40 千字

统一书号: 1380209·209

定价: **12.00 元**

中华人民共和国环境保护部 公 告

2008 年 第 26 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，防治污染，保护和改善生态环境，保障人体健康，现批准《制浆造纸工业水污染物排放标准》等 11 项标准为国家污染物排放标准，并由我部与国家质量监督检验检疫总局联合发布。

标准名称、编号如下：

- 一、制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544—2008）
- 二、电镀污染物排放标准（GB 21900—2008）
- 三、羽绒工业水污染物排放标准（GB 21901—2008）
- 四、合成革与人造革工业污染物排放标准（GB 21902—2008）
- 五、发酵类制药工业水污染物排放标准（GB 21903—2008）
- 六、化学合成类制药工业水污染物排放标准（GB 21904—2008）
- 七、提取类制药工业水污染物排放标准（GB 21905—2008）
- 八、中药类制药工业水污染物排放标准（GB 21906—2008）
- 九、生物工程类制药工业水污染物排放标准（GB 21907—2008）
- 十、混装制剂类制药工业水污染物排放标准（GB 21908—2008）
- 十一、制糖工业水污染物排放标准（GB 21909—2008）

按有关法律规定，以上标准具有强制执行的效力。

以上标准自 2008 年 8 月 1 日起实施。

以上标准由中国环境科学出版社出版，标准内容可在环境保护部网站（bz.mep.gov.cn）查询。

自标准实施之日起，《造纸工业水污染物排放标准》（GB 3544—2001）废止。

特此公告。

2008 年 6 月 25 日

中华人民共和国环境保护部 公 告

2008 年 第 28 号

为保护环境，防治污染，经研究决定，自 2008 年 9 月 1 日起在太湖流域执行下列国家排放标准的水污染物特别排放限值（以下简称：特别排放限值），标准名称如下：

- 一、制浆造纸工业水污染物排放标准（GB 3544—2008）
- 二、电镀污染物排放标准（GB 21900—2008）
- 三、羽绒工业水污染物排放标准（GB 21901—2008）
- 四、合成革与人造革工业污染物排放标准（GB 21902—2008）
- 五、发酵类制药工业水污染物排放标准（GB 21903—2008）
- 六、化学合成类制药工业水污染物排放标准（GB 21904—2008）
- 七、提取类制药工业水污染物排放标准（GB 21905—2008）
- 八、中药类制药工业水污染物排放标准（GB 21906—2008）
- 九、生物工程类制药工业水污染物排放标准（GB 21907—2008）
- 十、混装制剂类制药工业水污染物排放标准（GB 21908—2008）
- 十一、制糖工业水污染物排放标准（GB 21909—2008）
- 十二、生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2008）
- 十三、杂环类农药工业水污染物排放标准（GB 21523—2008）

执行特别排放限值的太湖流域具体行政区域范围另行公告。

特此公告。

2008 年 7 月 2 日

中华人民共和国环境保护部 公 告

2008 年 第 30 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展，我部决定对国家水污染物排放标准体系进行调整，设置水污染物特别排放限值。

根据太湖地区防治污染和保障饮用水安全的需要，经商有关地方和主管部门，我部确定了太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值的行政区域范围，现予公布（见附件）。我部将在公布相关国家污染物排放标准时，明确水污染物特别排放限值在太湖流域实施的具体时间。请各有关方面严格按照实施排放标准的要求，做好相关工作。

特此公告。

附件：执行水污染物特别排放限值的太湖流域行政区域名单

2008 年 7 月 3 日

附件：

执行水污染物特别排放限值的 太湖流域行政区域名单

省 份	城市（区） 名 称	执行水污染物特别排放限值的范围
江苏省	苏州市	全市辖区
	无锡市	全市辖区
	常州市	全市辖区
	镇江市	丹阳市、句容市、丹徒区
	南京市	溧水县、高淳县
浙江省	湖州市	全市辖区
	嘉兴市	全市辖区
	杭州市	杭州市区（上城区、下城区、拱墅区、江干区、余杭区，西湖区的钱塘江流域以外区域）、临安市的钱塘江流域以外区域
上海市	青浦区	全部辖区

目 次

前言	vi
1 适用范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 水污染物排放控制要求	2
5 水污染物监测要求	4
6 实施与监督	5
附录 A(规范性附录) 乙腈的测定 吹脱捕集气相色谱法(P&T - GC - FID)	6

前　　言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》等法律、法规和《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》，保护环境，防治污染，促进制药工业生产工艺和污染治理技术的进步，制定本标准。

本标准规定了生物工程类制药工业企业水污染物排放限值、监测和监控要求。为促进区域经济与环境协调发展，推动经济结构的调整和经济增长方式的转变，引导工业生产工艺和污染治理技术的发展方向，本标准规定了水污染物特别排放限值。

本标准中的污染物排放浓度均为质量浓度。

生物工程类制药工业企业排放大气污染物(含恶臭污染物)、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家固体废物污染控制标准。

本标准为首次发布。

自本标准实施之日起，生物工程类制药工业企业的水污染物排放控制按本标准的规定执行，不再执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的相关规定。

本标准附录A为规范性附录。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：华东理工大学、上海市生物医药行业协会、河北省环境科学研究院、环境保护部环境标准研究所、中国医药生物技术协会、上海市环境保护局。

本标准环境保护部2008年4月29日批准。

本标准自2008年8月1日起实施。

本标准由环境保护部解释。

生物工程类制药工业水污染物排放标准

1 适用范围

本标准规定了生物工程类制药企业或生产设施水污染物排放限值。

本标准适用于现有生物工程类制药企业或生产设施的水污染物排放管理。

本标准适用于对生物工程类制药工业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水污染物排放管理。

本标准适用于采用现代生物技术方法(主要是基因工程技术等)制备作为治疗、诊断等用途的多肽和蛋白质类药物、疫苗等药品的企业。本标准不适用于利用传统微生物发酵技术制备抗生素、维生素等药物的生产企业。生物工程类制药的研发机构可参照本标准执行。利用相似生物工程技术制备兽用药物的企业的水污染物防治与管理也适用于本标准。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律的相关规定执行。

本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业向环境水体的排放行为。

企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。

建设项目拟向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，由建设单位和城镇污水处理厂按前款的规定执行。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。

GB/T 6920—1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法

GB/T 7478—1987 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法

GB/T 7479—1987 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法

GB/T 7481—1987 水质 铵的测定 水杨酸分光光度法

GB/T 7488—1987 水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法

GB/T 7490—1987 水质 挥发酚的测定 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法

GB/T 11893—1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11894—1989 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

GB/T 11897—1989 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法

GB/T 11898—1989 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

GB/T 11901—1989 水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11903—1989 水质 色度的测定

GB/T 11914—1989 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB/T 13193—1991 水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法

GB/T 13197—1991 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法

GB/T 15441—1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法
 GB/T 16488—1996 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法
 HJ/T 71—2001 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法
 HJ/T 195—2005 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法
 HJ/T 199—2005 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法
 HJ/T 347—2007 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵和滤膜法(试行)
 HJ/T 399—2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
 《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令 第28号)
 《环境监测管理办法》(国家环境保护总局令 第39号)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 生物工程类制药

指利用微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织等，采用现代生物技术方法（主要是基因工程技术等）进行生产，作为治疗、诊断等用途的多肽和蛋白质类药物、疫苗等药品的过程，包括基因工程药物、基因工程疫苗、克隆工程制备药物等。

3.2 现有企业

本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的生物工程类制药企业或生产设施。

3.3 新建企业

本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建生物工程类制药工业建设项目。

3.4 排水量

指生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水（含厂区生活污水、冷却废水、厂区锅炉和电站排水等）。

3.5 单位产品基准排水量

指用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位产品的废水排放量上限值。

4 水污染物排放控制要求

4.1 排放限值

4.1.1 自2009年1月1日起至2010年6月30日止，现有企业执行表1规定的水污染物排放限值。

表1 现有企业水污染物排放浓度限值

单位：mg/L (pH值、色度、粪大肠菌群数除外)

序号	污染物项目	限值	污染物排放监控位置
1	pH值	6~9	企业废水总排放口
2	色度(稀释倍数)	80	
3	悬浮物	70	
4	五日生化需氧量(BOD ₅)	30	
5	化学需氧量(COD _{Cr})	100	
6	动植物油	10	
7	挥发酚	0.5	
8	氨氮	15	
9	总氮	50	
10	总磷	1.0	
11	甲醛	2.0	
12	乙腈	3.0	
13	总余氯(以Cl计)	0.5	
14	粪大肠菌群数 ¹⁾ / (MPN/L)	500	
15	总有机碳(TOC)	30	
16	急性毒性(HgCl ₂ 毒性当量)	0.07	

注：1) 消毒指示微生物指标。

4.1.2 自 2010 年 7 月 1 日起，现有企业执行表 2 规定的水污染物排放限值。

4.1.3 自 2008 年 8 月 1 日起，新建企业执行表 2 规定的水污染物排放限值。

表 2 新建企业水污染物排放浓度限值

单位：mg/L (pH 值、色度、粪大肠菌群数除外)

序号	污染物项目	限 值	污染物排放监控位置
1	pH 值	6 ~ 9	企业废水总排放口
2	色度 (稀释倍数)	50	
3	悬浮物	50	
4	五日生化需氧量 (BOD ₅)	20	
5	化学需氧量 (COD _{Cr})	80	
6	动植物油	5	
7	挥发酚	0.5	
8	氨氮	10	
9	总氮	30	
10	总磷	0.5	
11	甲醛	2.0	
12	乙腈	3.0	
13	总余氯 (以 Cl 计)	0.5	
14	粪大肠菌群数 ¹⁾ / (MPN/L)	500	
15	总有机碳 (TOC)	30	
16	急性毒性 (HgCl ₂ 毒性当量)	0.07	

注：1) 消毒指示微生物指标。

4.1.4 根据环境保护工作的要求，在国土开发密度较高、环境承载能力开始减弱，或水环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重水环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制企业的污染排放行为，在上述地区的企业执行表 3 规定的水污染物特别排放限值。

执行水污染物特别排放限值的地域范围、时间，由国务院环境保护主管部门或省级人民政府规定。

表 3 水污染物特别排放限值

单位：mg/L (pH 值、色度、粪大肠菌群数除外)

序号	污染物项目	限 值	污染物排放监控位置
1	pH 值	6 ~ 9	企业废水总排放口
2	色度 (稀释倍数)	30	
3	悬浮物	10	
4	五日生化需氧量 (BOD ₅)	10	
5	化学需氧量 (COD _{Cr})	50	
6	动植物油	1.0	
7	挥发酚	0.5	
8	氨氮	5	
9	总氮	15	
10	总磷	0.5	
11	甲醛	1.0	
12	乙腈	2.0	
13	总余氯 (以 Cl 计)	0.5	
14	粪大肠菌群数 ¹⁾ / (MPN/L)	100	
15	总有机碳 (TOC)	15	
16	急性毒性 (HgCl ₂ 毒性当量)	0.07	

注：1) 消毒指示微生物指标。

4.2 基准水量排放浓度换算

4.2.1 生产不同类别的生物工程类制药产品，其单位产品基准排水量见表 4。

表 4 生物工程类制药工业企业单位产品基准排水量

单位：m³/kg

序号	药物种类	单位产品基准排水量	排水量计量位置
1	细胞因子 ¹⁾ 、生长因子、人生长激素	80 000	排水量计量位置与污染物排放监控位置一致
2	治疗性酶 ²⁾	200	
3	基因工程疫苗	250	
4	其他类	80	

注：1) 细胞因子主要指干扰素类、白介素类、肿瘤坏死因子及相类似药物。

2) 治疗性酶主要指重组溶栓剂、重组抗凝剂、重组抗凝血酶、治疗用酶及相类似药物。

4.2.2 水污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，须按式（1）将实测水污染物浓度换算为水污染物基准水量排放浓度，并以水污染物基准水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。产品产量和排水量统计周期为一个工作日。

在企业的生产设施同时生产两种以上产品、可适用不同排放控制要求或不同行业国家污染物排放标准，且生产设施产生的污水混合处理排放的情况下，应执行排放标准中规定的最严格的浓度限值，并按式（1）换算水污染物基准水量排放浓度。

$$\rho_{\text{基}} = \frac{Q_{\text{总}}}{\sum Y_i \cdot Q_{i\text{基}}} \cdot \rho_{\text{实}} \quad (1)$$

式中： $\rho_{\text{基}}$ ——水污染物基准水量排放浓度，mg/L；

$Q_{\text{总}}$ ——排水总量，m³；

Y_i ——第 i 种产品产量，t；

$Q_{i\text{基}}$ ——第 i 种产品的单位产品基准排水量，m³/t；

$\rho_{\text{实}}$ ——实测水污染物排放浓度，mg/L。

若 $Q_{\text{总}}$ 与 $\sum Y_i \cdot Q_{i\text{基}}$ 的比值小于 1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。

4.3 其他控制要求

涉及生物安全性的废水、废液等须进行灭活灭菌后才能进入相应的收集处理系统。

5 水污染物监测要求

5.1 对企业排放废水的采样应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废水处理设施的，应在该设施后监控。在污染物排放监控位置应设置永久性排污口标志。

5.2 新建企业应按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，保证设备正常运行。各地现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求由省级环境保护主管部门规定。

5.3 对企业水污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。

5.4 企业产品产量的核定，以法定报表为依据。

5.5 对企业排放水污染物浓度的测定采用表 5 所列的方法标准。

表 5 水污染物浓度测定方法标准

序号	污染物项目	方法标准名称	方法标准编号
1	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	GB/T 6920—1986
2	色度	水质 色度的测定	GB/T 11903—1989
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11901—1989
4	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	GB/T 7488—1987
5	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	GB/T 1914—1989
		水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法	HJ/T 399—2007
6	动植物油	水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法	GB/T 16488—1996
7	挥发酚	水质 挥发酚的测定 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法	GB/T 7490—1987
8	氨氮	水质 铵的测定 蒸馏和滴定法	GB/T 7478—1987
		水质 铵的测定 纳氏试剂比色法	GB/T 7479—1987
		水质 铵的测定 水杨酸分光光度法	GB/T 7481—1987
		水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法	HJ/T 195—2005
9	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	GB/T 11894—1989
		水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法	HJ/T 199—2005
10	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB/T 11893—1989
11	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	GB/T 13197—1991
12	乙腈	吹脱捕集气相色谱法	附录 A
13	总余氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法	GB/T 11897—1989
		水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法	GB/T 11898—1989
14	粪大肠菌群数	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵和滤膜法	HJ/T 347—2007
15	总有机碳	水质 总有机碳 (TOC) 的测定 非色散红外线吸收法	GB/T 13193—1991
		水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ/T 71—2001
16	急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法	GB/T 15441—1995

注：测定暂无适用方法标准的污染物项目，使用附录所列方法，待国家发布相应的方法标准并实施后，停止使用。

5.6 企业须按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，对排污状况进行监测，并保存原始监测记录。

6 实施与监督

6.1 本标准由县级以上人民政府环境保护主管部门负责监督实施。

6.2 在任何情况下，生物工程类制药生产企业均应遵守本标准规定的水污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。在发现企业耗水或排水量有异常变化的情况下，应核定企业的实际产品产量和排水量，按本标准规定，换算水污染物基准水量排放浓度。

附录 A
(规范性附录)

乙腈的测定 吹脱捕集气相色谱法 (P&T-GC-FID)

A.1 方法原理

通过吹脱管用氮气（或氦气）将水样中的挥发性有机物（Volatile Organic Compounds, VOCs）连续吹脱出来，通过气流带入并吸附于捕集管中，将水样中的 VOCs 全部吹脱出来以后，停止对水样的吹脱并迅速加热捕集管，将捕集管中的 VOCs 热吹脱附出来，进入气相色谱仪。气相色谱仪采用在线冷柱头进样，使热脱附的 VOCs 冷凝浓缩，然后快速加热进样。

A.2 干扰及消除

用 P&T-GC-FID 法测定水中挥发性有机物时，水样中的半挥发性有机物不会干扰分析测定。

A.3 方法的适用范围

本方法用于江、河、湖等地表水中的挥发性有机物的测定，也适用于污水中挥发性有机物的测定，但样品要做适当的稀释。乙腈的最低检出限为 $0.02 \mu\text{g}/\text{L}$ 。

A.4 水样采集与保存

用水样荡洗玻璃采样瓶三次，将水样沿瓶壁缓缓倒入瓶中，滴加盐酸使水样 $\text{pH} < 2$ ，瓶中不留顶上空间和气泡，然后将样品置于 4°C 无有机气体干扰的区域保存，在采样 14 d 内分析。

A.5 仪器

- (1) 气相色谱仪：氢火焰离子化检测器 (FID)。
- (2) 吹脱捕集装置。
- (3) 吹脱管：5 ml, 25 ml。
- (4) 捕集管：Tenax/Silica Gel/Charcoal。
- (5) 气密性注射器：5 ml, 25 ml。
- (6) 样品瓶：40 ml 棕色螺口玻璃瓶。
- (7) 微量注射器：1 μl , 9 μl 。

A.6 试剂

- (1) VOCs 混合标准样品：VOCs 1 混标（24 种）和 VOCs 2 混标（54 种）。根据需要购买不同含量的浓标混合贮备液。
- (2) 纯水：二次蒸馏水，在使用前用高纯氮气吹 10 min，验证无干扰后方可使用。
- (3) 内标：对溴氟苯，浓度为 $100 \mu\text{g}/\text{ml}$ 。
- (4) 保护剂：盐酸（1:1），抗坏血酸（分析纯）。

A.7 步骤

- (1) 色谱条件

毛细管色谱柱： $60 \text{ m} \times 0.25 \text{ mm}$ （内径），膜厚 $1.0 \mu\text{m}$ 。

柱温： $40^\circ\text{C} \rightarrow (1 \text{ min}) \rightarrow 4^\circ\text{C}/\text{min} \rightarrow 100^\circ\text{C} (6 \text{ min}) \rightarrow 10^\circ\text{C}/\text{min} \rightarrow 200^\circ\text{C} (5 \text{ min})$ 。

进样温度：180 ℃；检测器温度：220 ℃。

载气：高纯 N₂，1.7 ml/min。

燃烧气：H₂，35 ml/min。

助燃气：空气，350 ml/min。

进样方式：不分流进样。

(2) 吹脱捕集条件

吹脱时间8 min，捕集温度35 ℃，解析温度180 ℃，解析时间6 min，烘烤温度220 ℃，烘烤时间25 min，吹脱气体为高纯 N₂，吹脱流速40 ml/min。

(3) 工作曲线

取适量 VOCs 1 混标，用纯水配制质量浓度为0.4、0.8、4.0、10.0、50.0 μg/L 的标准溶液，另取适量 VOCs 2 混标，用纯水配制质量浓度为0.1、1.0、5.0、10.0、50.0 μg/L 的标准溶液，分别进样，记录峰的保留时间和峰高（或峰面积），绘制工作曲线。

(4) 样品测定


用气密性注射器吸取25 ml 水样，加入1 μl 内标（质量浓度为4 μg/L），注入吹脱管，进行分析测定，记录色谱峰的保留时间和峰高（或峰面积）。

(5) 定量计算

记录每个化合物的峰高（或峰面积），通过校准曲线查得水样中各化合物的质量浓度。

(6) 标准样品的色谱图

如下图所示：

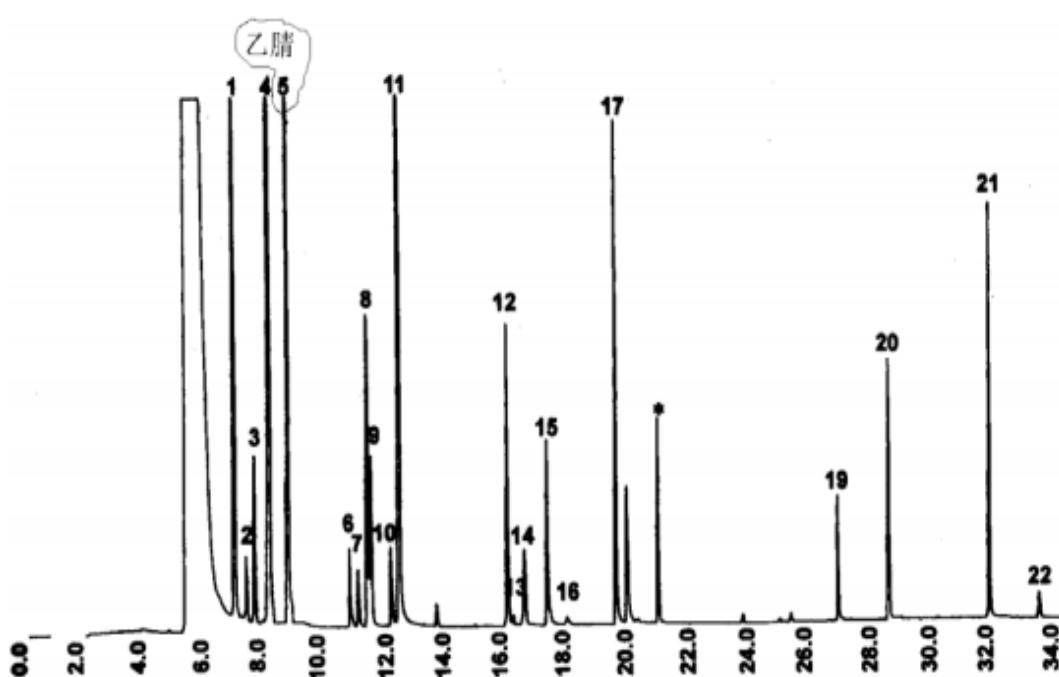

A.8 精密度和准确度

将质量浓度为4.0 μg/L 的 VOCs 1 乙腈混合标样和质量浓度为5.0 μg/L 的 VOCs 2 乙腈混合标样分别测定7次，由测定结果计算相对标准偏差和回收率。

VOCs 1 乙腈混合标样相对标准偏差为3.6%，回收率为103%。

A.9 注意事项

(1) 采样瓶最好为棕色瓶，样品采集后即处于密闭体系，并应尽快分析。

(2) 若样品中含有余氯，在采样时应加入相当于所采水样重量0.5%的抗坏血酸，将样品中的余氯除去。

- (3) 样品采集、分析过程中做好质量控制和质量保证工作，保证测试数据的准确性。
 - (4) 污水样品要采用 5 ml 的吹脱管。
-